



Merkblatt BSI Standard 200-4

Schritt 1 Detektion und Meldung

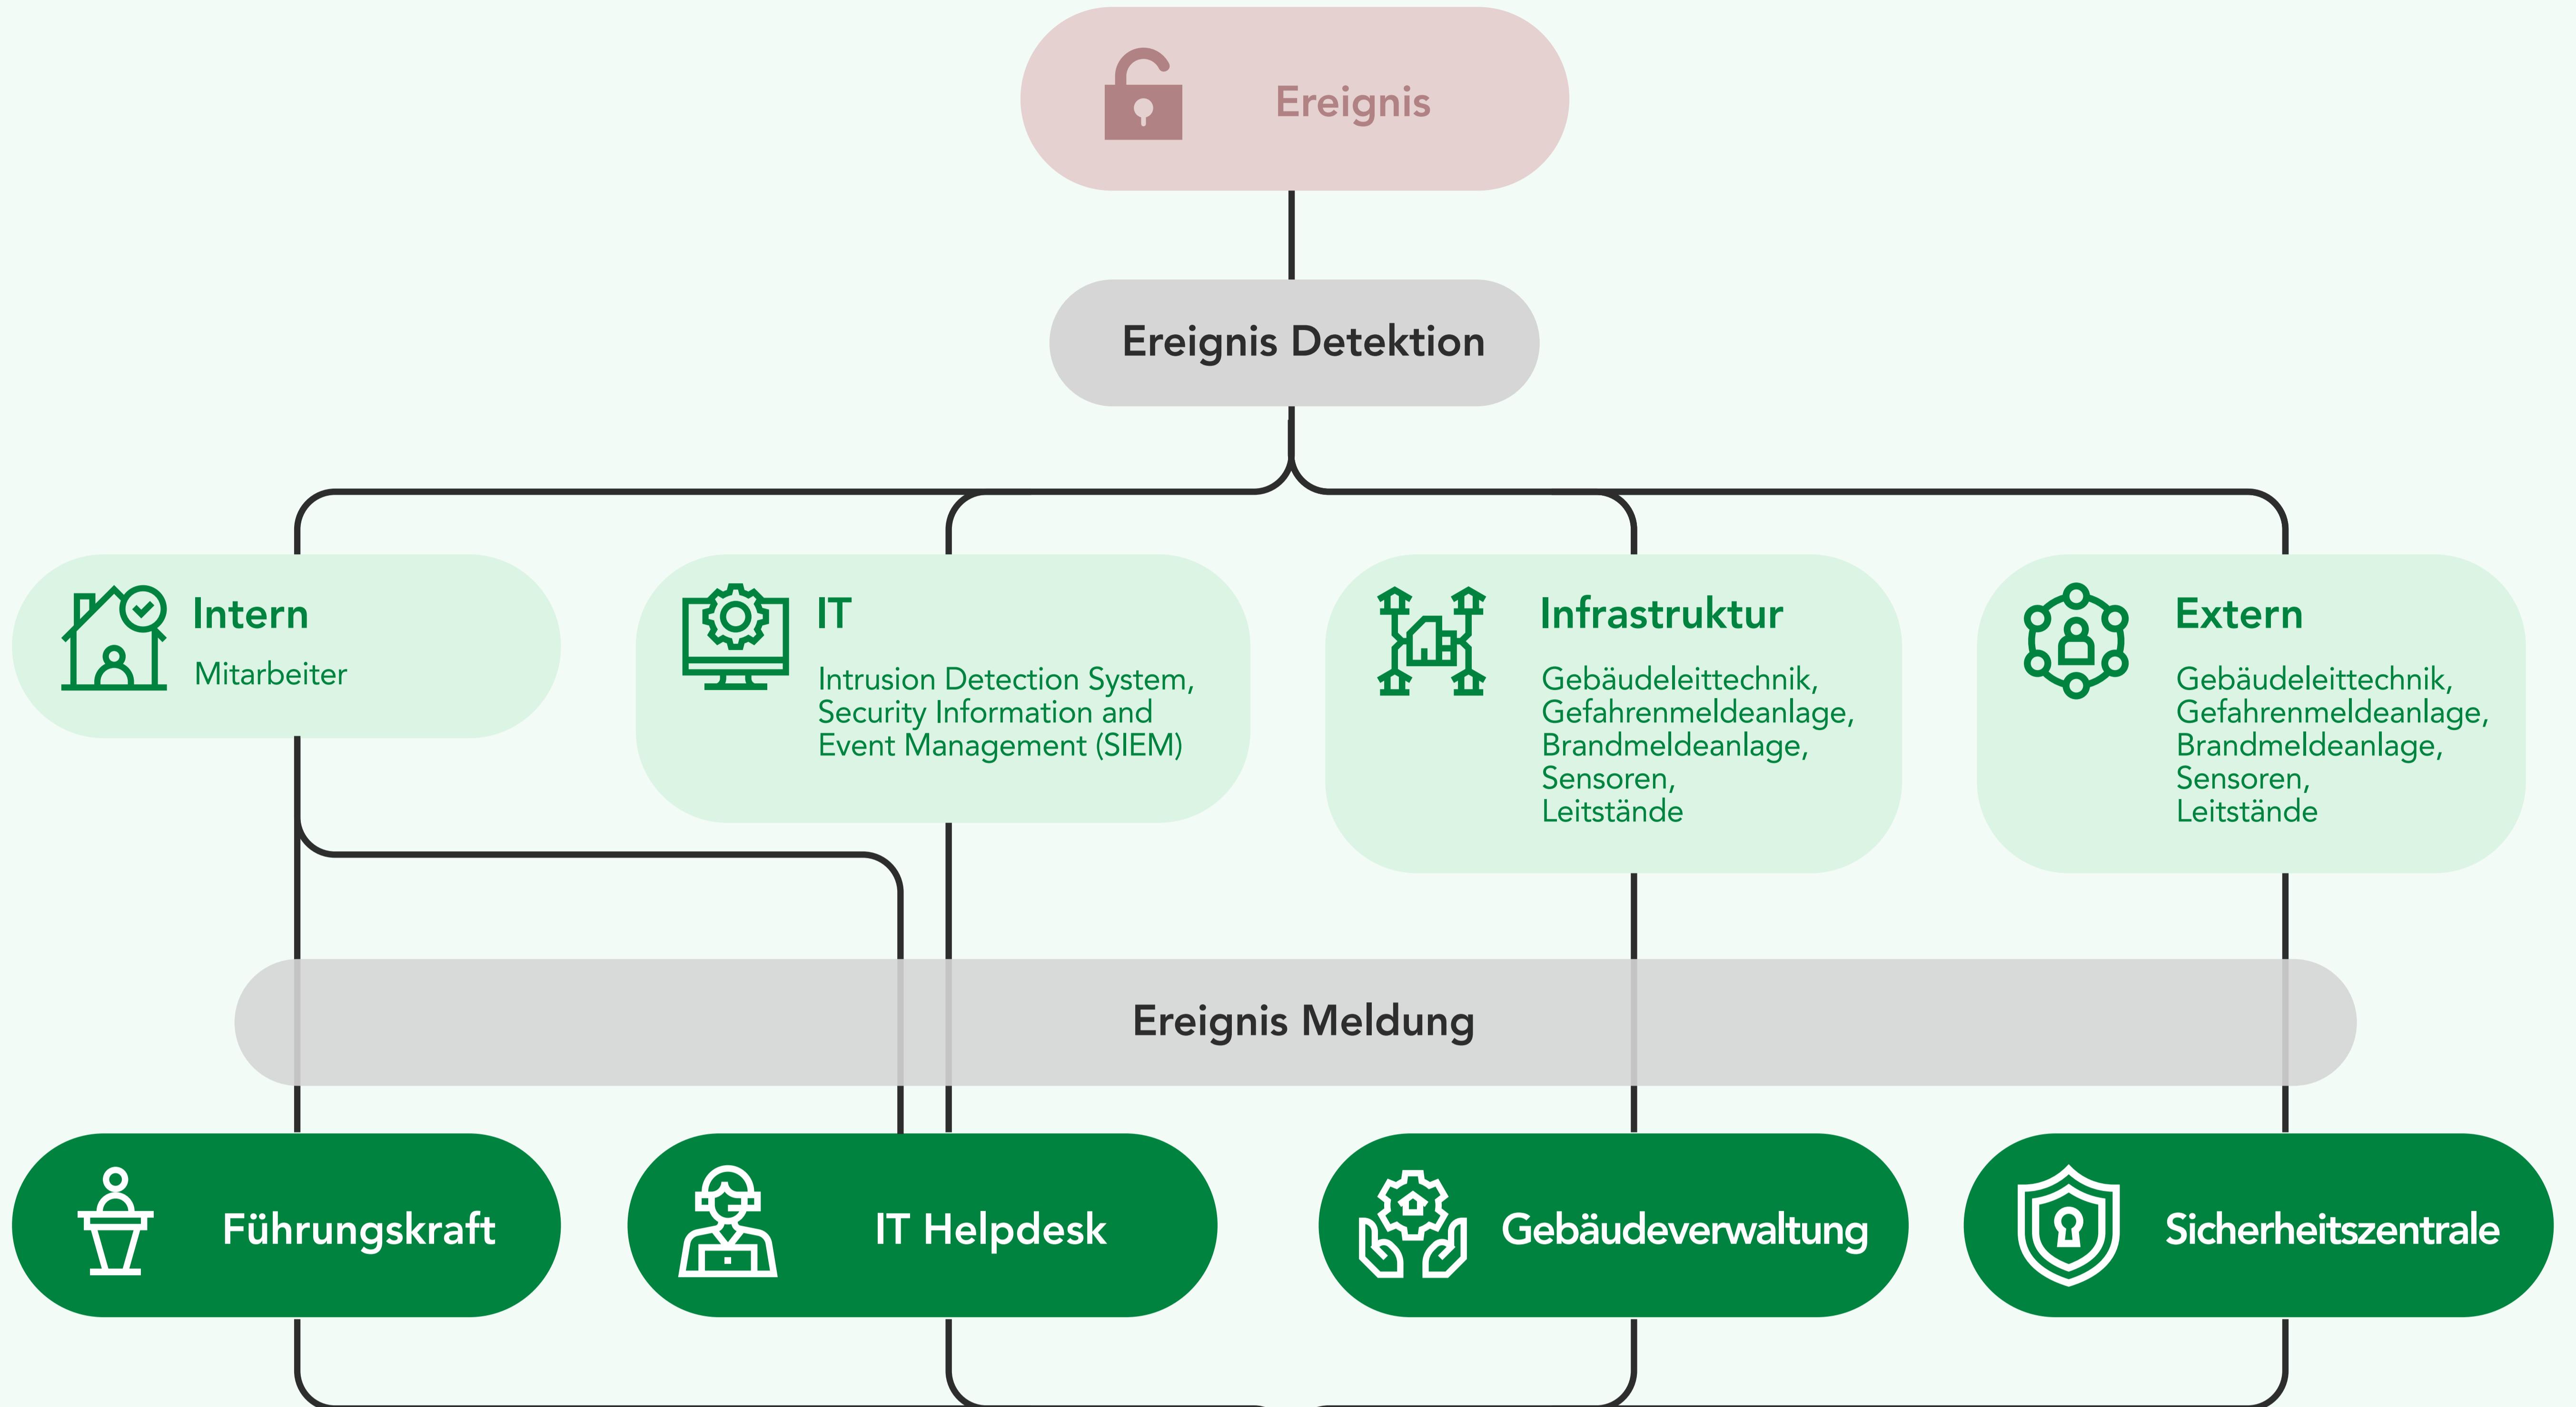

Schritt 2 Einstufung der Ereignismeldung und Entscheidung

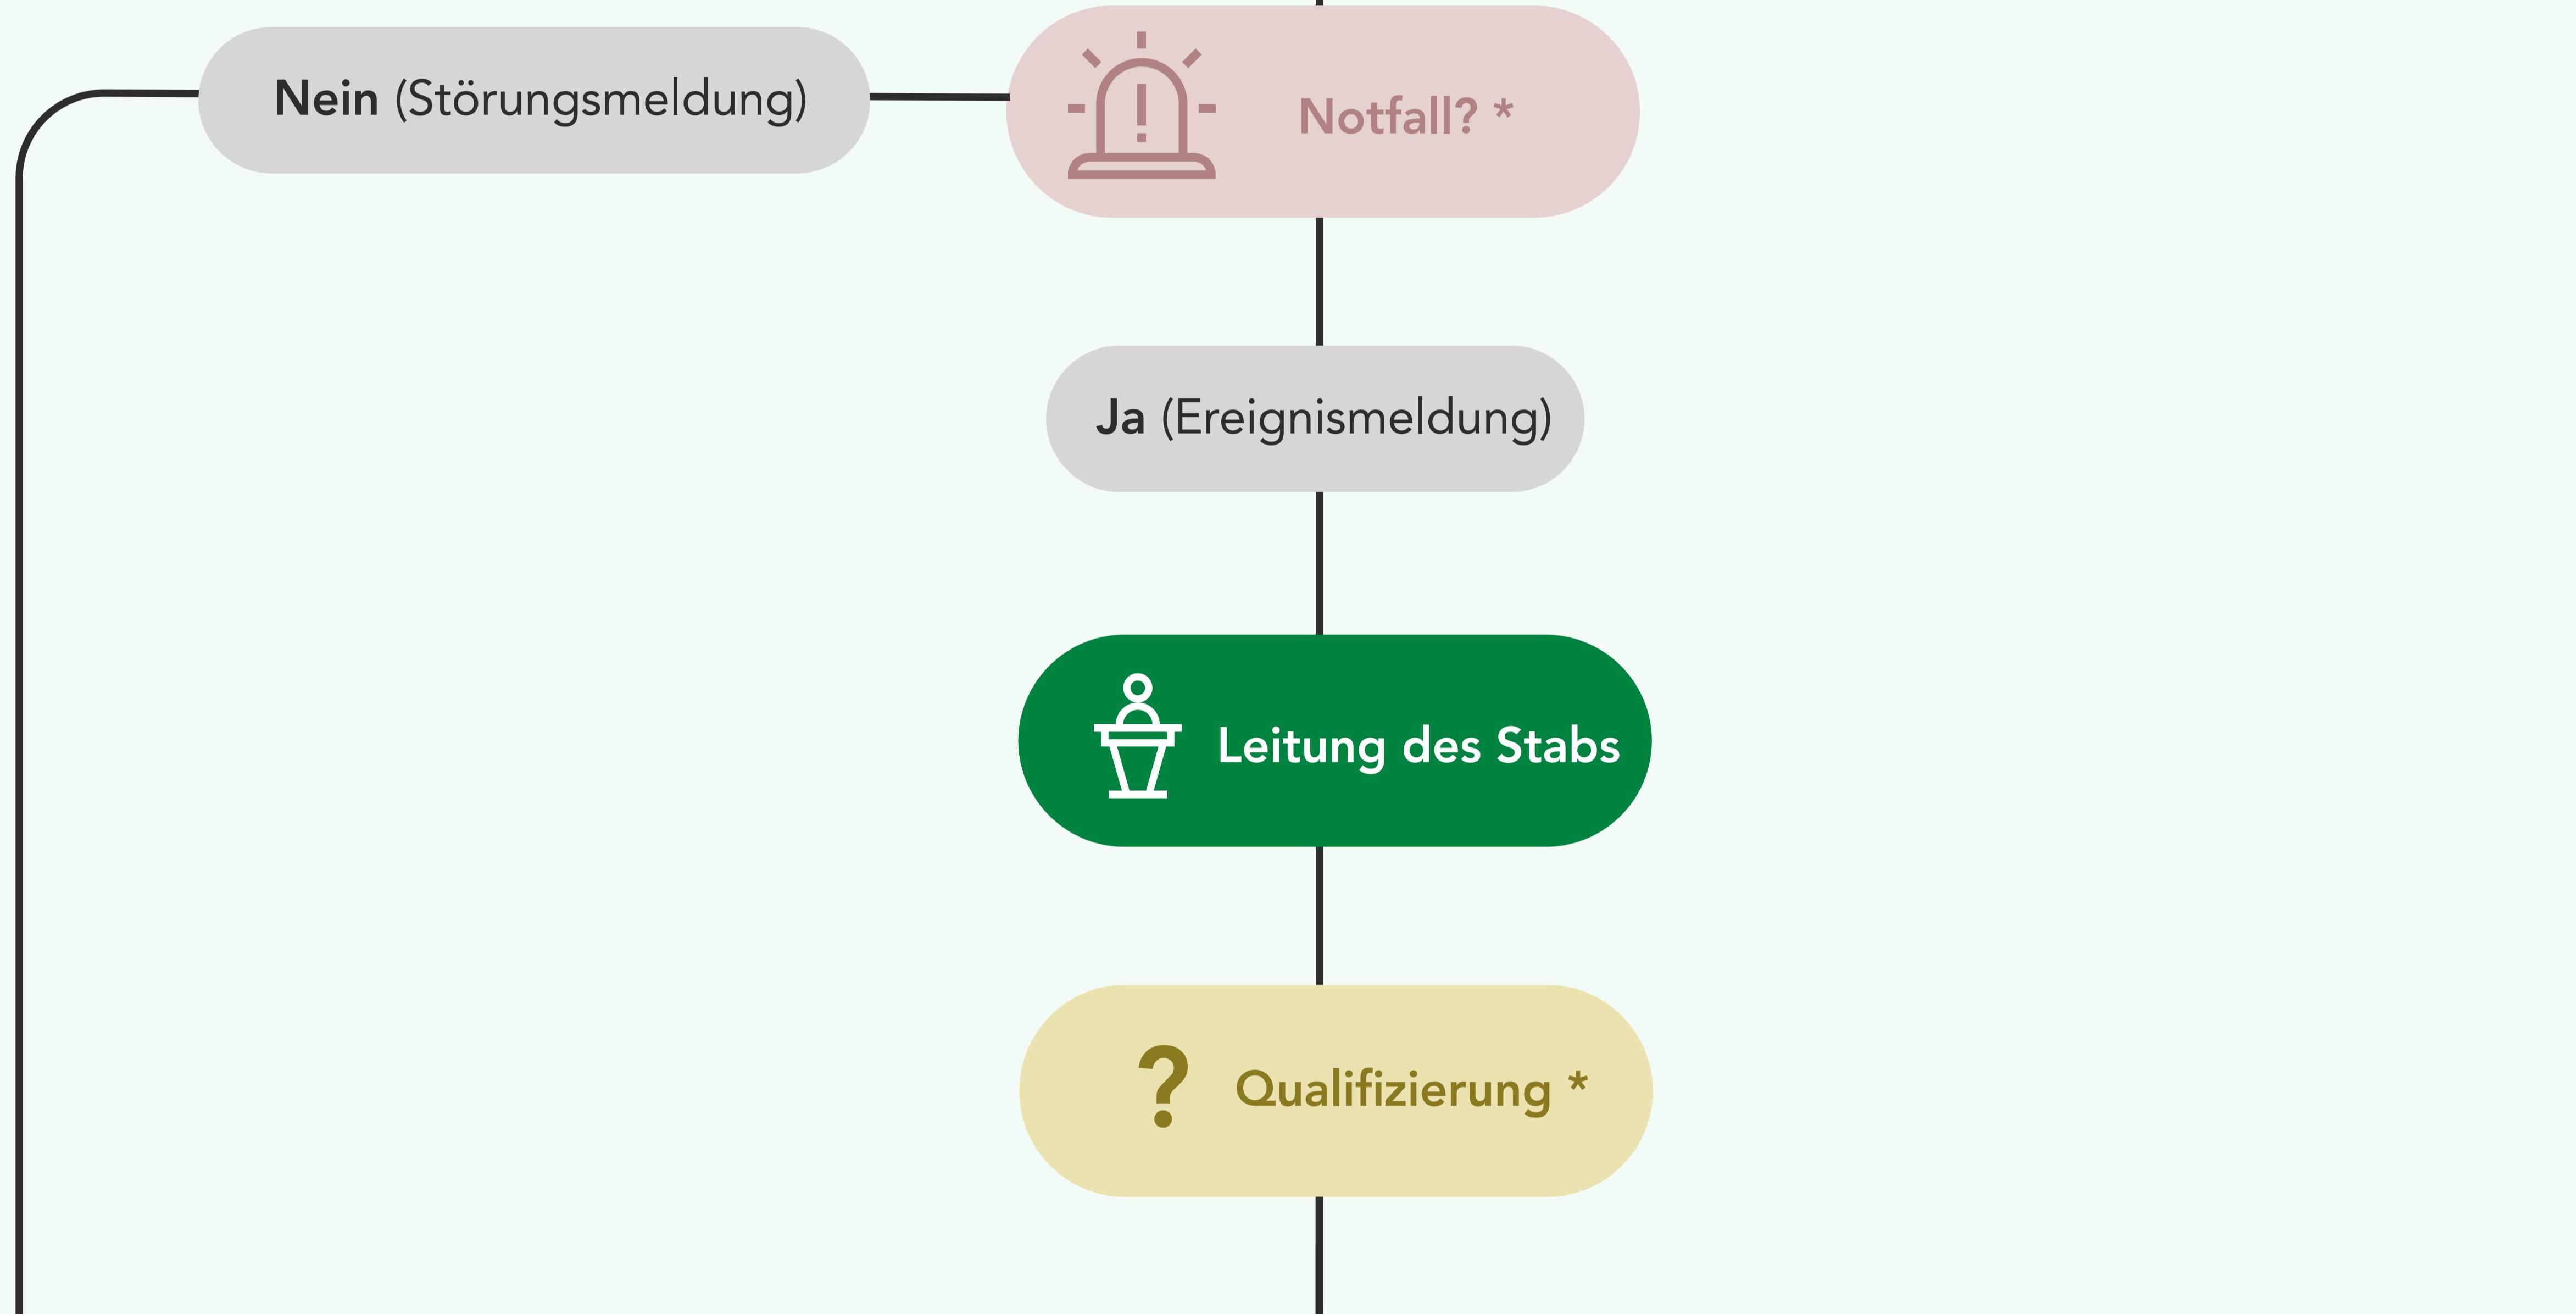

Schritt 3a Benachrichtigung der AAO

Allgemeine Aufbauorganisation
leitet im Rahmen des Normalbetriebs
operative Maßnahmen zur
Beseitigung der Störung ein.

Schritt 3b Alarmierung der BAO

Besondere Aufbauorganisation
leitet außergewöhnliche und schnelle
Maßnahmen zur Bewältigung des
Notfalls oder der Krise ein.

*

Störung

- Betriebliche Unterbrechung
- Im Normalbetrieb beherrschbar
- Keine Notfallpläne erforderlich
- BAO nicht notwendig

Eskalation →

Notfall

- Nicht tolerable Unterbrechung min. eines zeitkritischen Geschäftsprozesses
- Notfallpläne liegen vor oder müssen angepasst werden
- BAO erforderlich

Eskalation →

Krise

- Erhebliche Unterbrechung eines zeitkritischen Geschäftsprozesses
- Keine Notfallpläne vorhanden oder Pläne nicht ausreichend
- Erweiterung der BAO-Befugnisse und des Aktionsradius erforderlich